

I COME FROM THE SUN

TECHNIKRIDER

AKTUALITÄT 21.11.16

Kanalbelegung					
Kanal	Belegung	Abnahme	Effekte	In-Ear Relevant	FOH Relevant
01	Bassdrum	Shure Beta 52, Sennheiser e602, Audix D6 o.ä.	Kompression	Ja	Ja
02	Snare	Shure SM 57 o.ä.	Hall	Ja	Ja
03	Hi-Hat	Kleinmembran Kondensator		Nein	Ja
04	Tom	Sennheiser e604, e906, MD421 o.ä.	Gate	Ja	Ja
05	Floor Tom	Sennheiser e604, e906, MD421 o.ä.	Gate	Ja	Ja
06	Overhead L	Kleinmembran Kondensator		Ja	Ja
07	Overhead R	Kleinmembran Kondensator		Ja	Ja
08	Bass Distortion (Box Signal)	Shure SM 57, Sennheiser MD 421, EV RE 20 o.ä.	Kompression	Ja	Ja
09	Bass DI	Aktive DI Box (kein DI Out am Verstärker)		Nein	Ja (Stützsignal)
10	Lead Gitarre	Shure SM 57 o.ä.	Kompression	Ja	Ja
11	Rhythmus Gitarre	Shure SM 57 o.ä.	Kompression	Ja	Ja
12	Gesang	Shure Beta 58a, Sennheiser E 945	Delay, Hall	Ja	Ja
13	Klick	nicht erforderlich		Ja	Nein
14	Raum Athmo	Kleinmembran Kondensator		Ja	Nein

Beschreibung InEar Monitoring

Der Abgriff der InEar Signale erfolgt auf der Bühne. Hierzu wird ein Multicore von I Come From The Sun bereitgestellt. An diesem werden außerdem die rückwertigen, gesplitteten Mikrofonsignale für den FOH-Mix bereitgestellt. Die hierfür erforderliche Zusatzverkabelung wird durch I Come From The Sun geliefert. Es ist nicht erforderlich, dass sich das In-Ear Rack auf der Bühne befindet.

Verwendete Frequenzen

- 2x Line 6 Sender ISM Bereich 2,4 GHz
- 1x WLAN Access Point 2.4 GHz
- In-Ear Monitoring: 823 - 832 MHz bzw. 863 - 865 MHz

Strom

- 1x Verteiler Schlagzeug 3x 230V
- 1x Verteiler Bühne Links 3x 230V
- 1x Verteiler Bühne Rechts 3x 230V
- 2x Verteiler Bühnenkante vorn: 3x 230V + 1x 230V
- 1x 230V In-Ear Rack


PA und Licht

- Eine dem Veranstaltungsort ausreichend dimensionierte Beschallungs- und Lichtanlage
- Ausreichend Bühnenbeleuchtung beim Auf- und Abbau
- Die tontechnische Betreuung des Konzertes erfolgt, insofern nicht anders vereinbart, durch den Haustechniker

Kontakt bei technischen Fragen: Thomas Wolke

Mail: thomas.wolke@icomefromthesun.de | Telefon: 0176-24601672

BACKDROP
GEÖST, TEXTIL
5x2 METER (BxH)
(BRANDPRÜFZERTIFIKAT AUF SEITE 3)

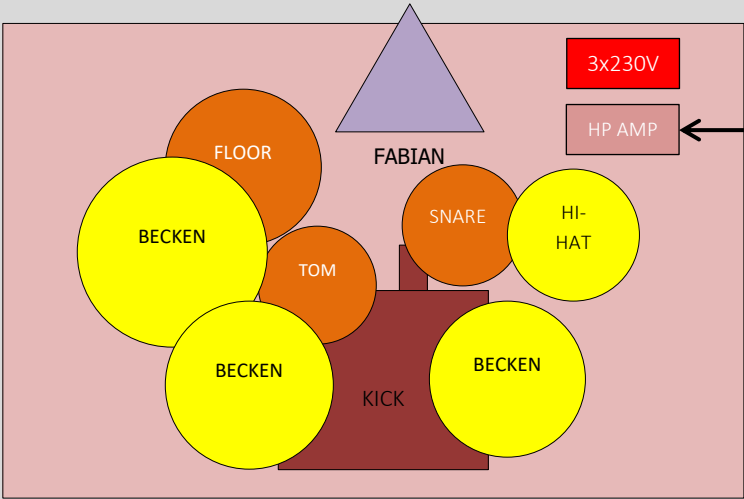

3x230V

HP AMP

XLR

**IN-EAR MONITORING
MIX KONSOLE**
XLR SPLIT MIK. SIGNALE
1x230V

SENDER 1

SENDER 2

ROLL-UP
1x2 METER (BxH)

3x230V

GITARRE (THOMAS)
ORANGE DUAL TERROR
MARSHALL 4x 12" BOX

ROLL-UP
1x2 METER (BxH)

3x230V


GITARRE (FLO)
MESA BOOGIE MARK IV
ENGL 4x 12" BOX

BASS (THOMAS)
ORANGE AD 200B MK3
AMPEG 4x 10" BOX




Multicore
BÜHNE/ FOH


SPLIT




MULTICORE ICFTS
MIK. EINGÄNGE
10 In / 10 Rück




THOMAS



FLO



THOMAS



Gesang

3x230V

1x230V

SICHT FOH

Prüfinstitut Hoch, Lerchenweg 1, D-97650 Fladungen

Fladungen, den 27.02.2012

A. Berger GmbHz.Hd. Herrn Diethelm Schüssler
Kuhleshütte 84

D-47809 Krefeld

Tel.: 02151-652310

Fax: 02151-6523125

D.Schuessler@bergertextil.com

Durchwahl Tel.: 09778-7480-Andreas Hoch: -201
Jürgen Hammer: -204
Thomas Peter: -205
Tina Zitzmann: -206
Bettina Greifzu: -207
Diana Günzel: -202

K-Hoch-120246

Brandprüfungen nach DIN 4102-1 mit folgendem Gewebe

PN 14832: „4429-26 Bannertex FR+w“ weißes Gewebe aus 100% Polyester

Materialdicke: $\approx 0,49$ mm Flächengewicht: ≈ 217 g/m²**Sehr geehrter Herr Schüssler,**

mit dem von Ihnen gelieferten Gewebe haben wir Prüfungen im Brennkasten und Brandschacht mit folgenden Ergebnissen durchgeführt:

Brennkastenprüfung:	Kante	Fläche
größte Flammenhöhe innerhalb 20 s	7 cm	10 cm
brennendes Abtropfen	ja	nein

Die Messmarke von 15cm darf nicht erreicht werden.

Brandschachtprüfung:	#2581	#2582
beflammte Seite / Richtung	A / Kette	B / Schuss
größte Flammenhöhe / Zeitpunkt	30 cm / 0:02 – 10:00 min	30 cm / 0:02 – 10:00 min
max. Rauchgastemperatur	122 °C	123 °C
Restlänge Probe 1 bis Probe 4	66/71/62/70 cm	66/63/65/70 cm
mittlere Restlänge	67 cm	66 cm
Rauchentwicklung	1 %/min	3 %/min
brennendes Abtropfen / Abfallen	nein	nein

Die Restlänge muss > 15 cm sein.

Die maximale Rauchtemperatur darf max. 200°C betragen.

- **Das Gewebe besteht die Brennkastenprüfung (B2-Prüfung).**
Bei der Brennkastenprüfung tritt brennendes Abtropfen / Abfallen auf.
- **Das Gewebe besteht die Brandschachtprüfung:**

Für die Ausstellung eines B1-Prüfzeugnisses sind keine weiteren Prüfungen erforderlich.
Das geprüfte Gewebe zeigt brennendes Abtropfen / Abfallen.

Dieses Schreiben gilt nicht als Nachweis der Baustoffklasse nach DIN 4102-1.

Dieses Schreiben gilt nicht als Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Landesbauordnungen.

Mit freundlichen Grüßen aus der Rhön

J. Hammer

2 Anlagen mit Fotos und Messdaten