


Autopsy Appointment - TechRider

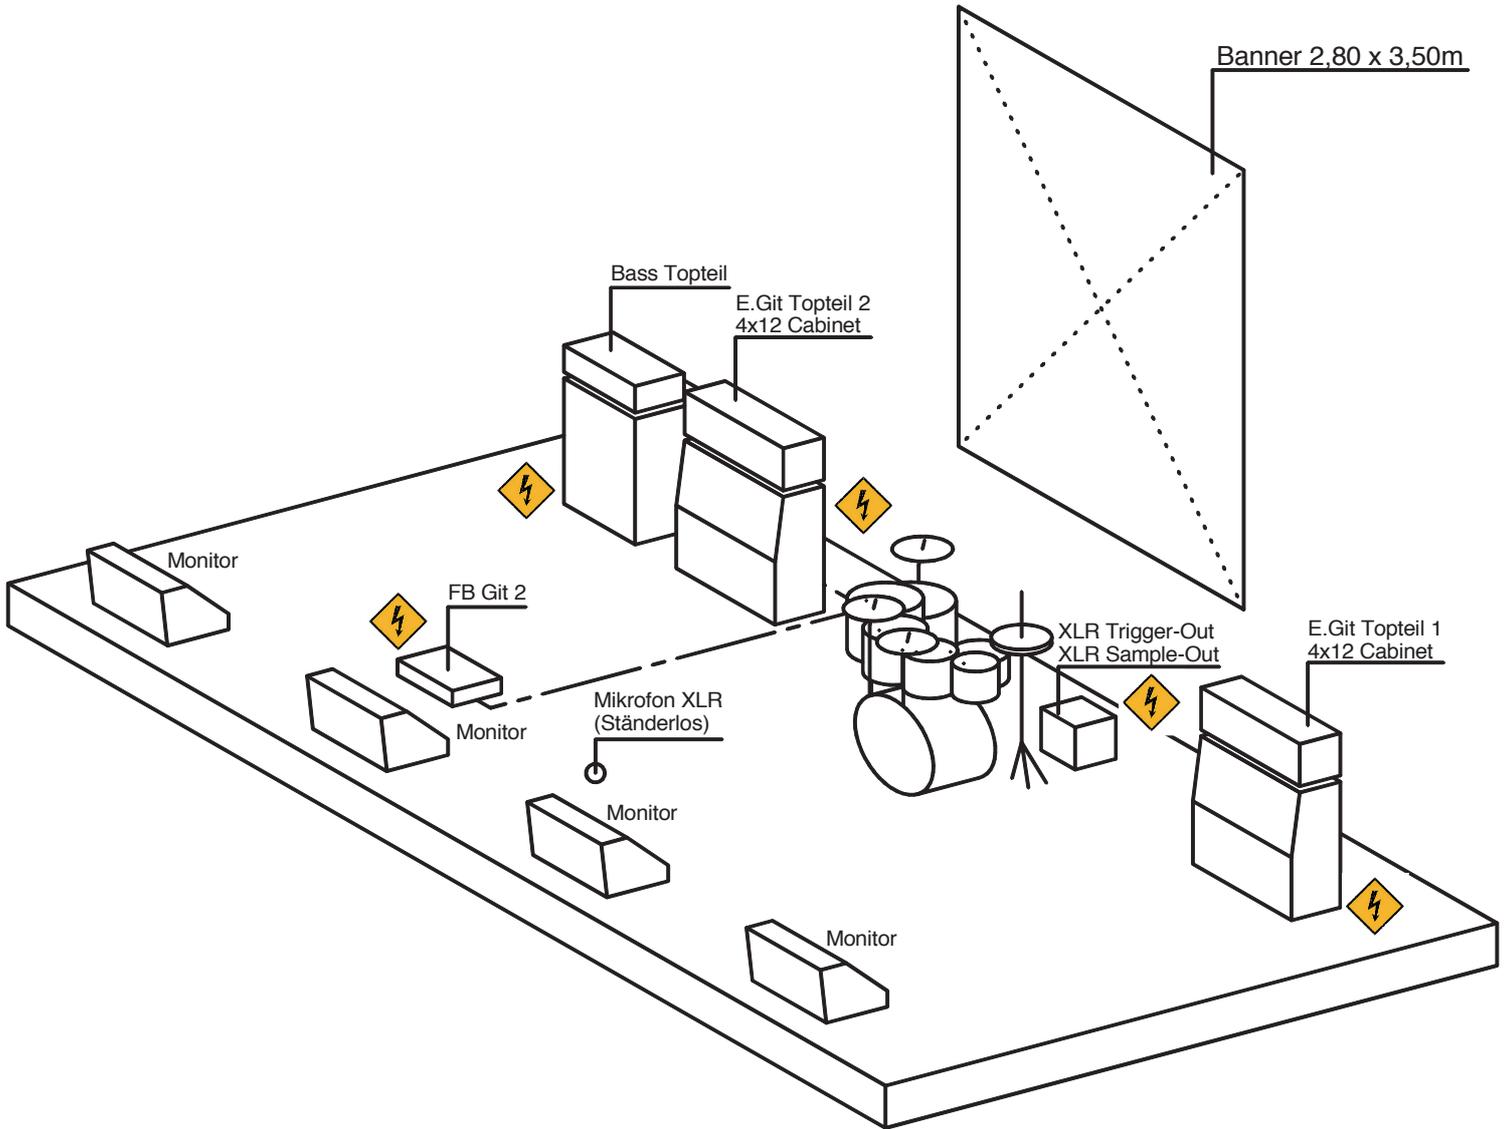

 = Stromanschluss benötigt. Vorzugsweise dreifach-Verteilerdose

Bass Topteil

Gallien Krueger 1001RB-II, 700W / 460W
Individuelles Cabinet, Monobetrieb 8 Ohm

E Gitarre Topteil 2

VHT Pittbull 100, 100W KT88
4x12 Cabinet, Monobetrieb 8 Ohm

E Gitarre Topteil 1

Peavey 6505+, 120W 6L6
4x12 Cabinet, Monobetrieb 8 Ohm

Drums

Bassdrum Abnahme durch Triggermodul an Schlagfell,
XLR Ausgang an PA. Weitere Mikrofonie von Veranstalter
abhängig.

Audioabspielgerät (Songgebundene Samples) mit XLR
Ausgang an PA.

Lage und Anzahl der Monitore sowie Angaben über das Bandbanner sind abhängig von Lokalität und Veranstaltung.